



Loisir Sportif 21 – LS21

UCPA

**Gestion des installations de filtration et de traitement de l'eau
des piscines métropolitaines**

Olympique et Carrousel



Rapport trimestriel du 01 janvier au 31 décembre 2025

Rapport N° 2025 12 004

Rédacteur	Date	Type de document	Référence	Version
M JIBAR	13/01/2026	Rapport	2025 12 004	1.0
SUEZ Eau France Agence Dijon Métropole				
2 boulevard Chanoine Kir				
21000 DIJON				
www.suez.com				

Table des matières


Consommation d'eau :	3
Maintenance / intervention :	6
Amélioration / optimisation :	6

Consommation d'eau :

OLYMPIQUE :

- Bassin olympique, apprentissage et échauffement :

	Entrées	Volumes m ³	Ratio litres/baigneur
	Nombre de baigneurs	Apport d'eau de ville froide	litres/baigneur
janv-25	28337	1232	43
févr-25	25416	1264	50
mars-25	24914	1359	55
avr-25	26360	1321	50
mai-25	25514	1200	47
juin-25	24328	1152	47
juil-25	22550	1306	58
août-25	21585	1352	63
sept-25	23311	1458	63
oct-25	29279	1430	49
nov-25	28045	1267	45
déc-25	14398	4955	N/A
TOTAL	294037	19296	
MOYENNE			53

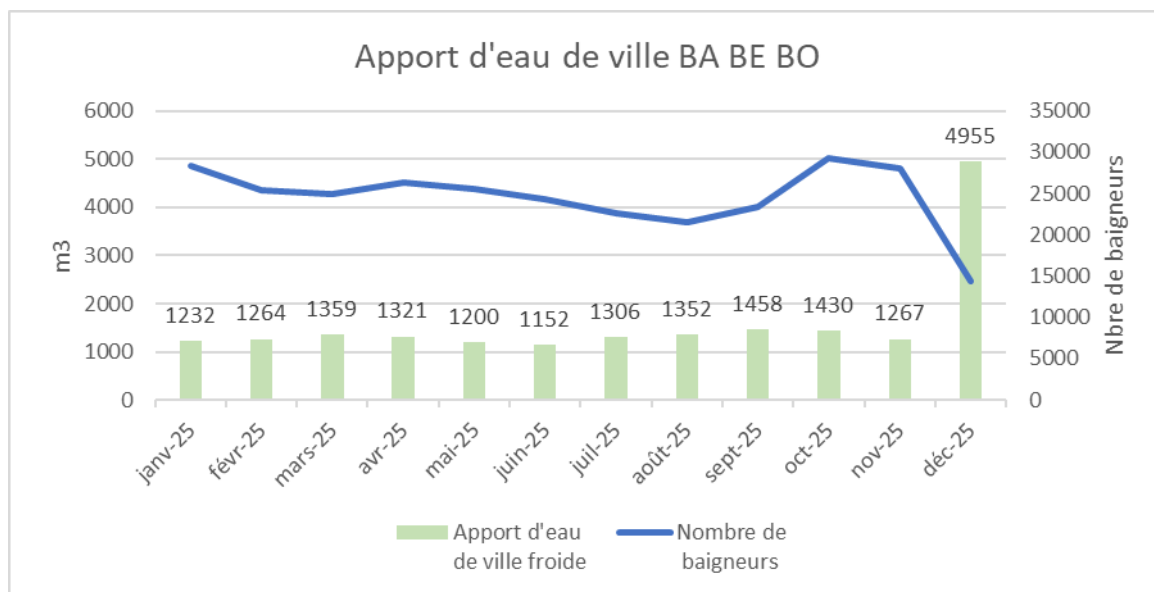


L'arrêt technique annuel a lieu en décembre 2025 portant sur la totalité des bassins hors fosse de plongée (qui a eu lieu en août/septembre 2025).

Les actions réalisées sont reportées sur le fichier *maintenance-intervention* joint à ce rapport.


Fosse de plongée :

	Entrées	Volumes m ³	Ratio litres/baigneur
	Nombre de baigneurs	Apport d'eau de ville froide	litres/baigneur
janv-25	2165	59	27
févr-25	1183	76	64
mars-25	1257	75	60
avr-25	861	60	70
mai-25	551	51	93
juin-25	380	45	118
juil-25	286	50	175
août-25	225	38	169
sept-25	188	1203	N/A
oct-25	781	54	69
nov-25	1048	50	48
déc-25	737	80	109
TOTAL	9662	1841	
MOYENNE			97

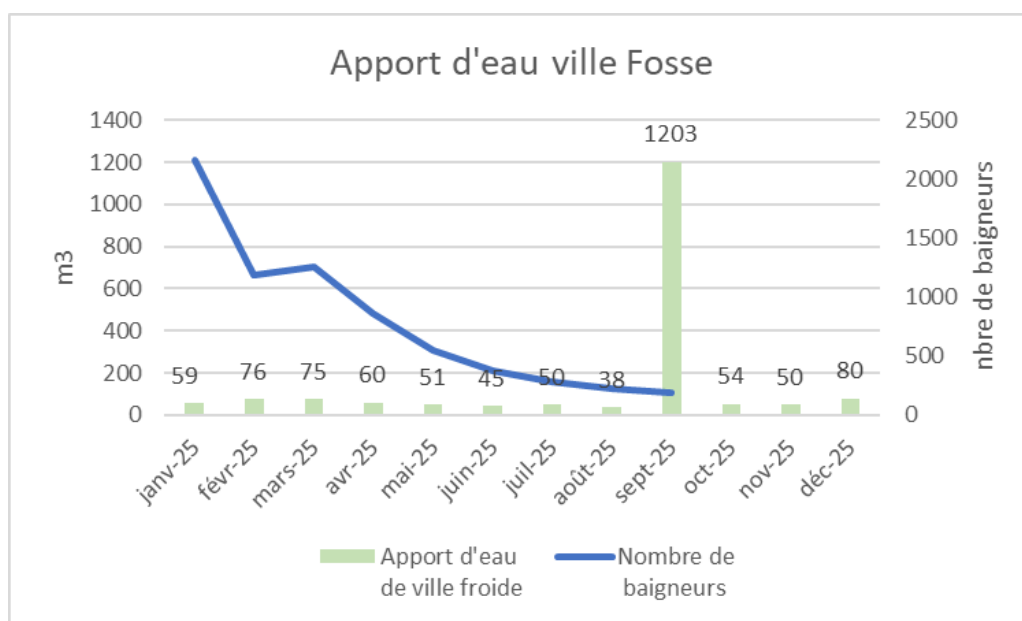

CARROUSEL :

	Entrées	Volumes m ³			Ratio litres/baigneur
	Nombre de baigneurs	Apport eau de ville préchauffée	Apport eau de ville froide	Apport eau de ville totale	litres/baigneur
janv-25	25751	1657	599	2256	88
févr-25	25993	1400	26	1426	55
mars-25	27769	1211	43	1254	45
avr-25	29195	1184	391	1575	54
mai-25	31570	1159	667	1826	58
juin-25	38923	962	1338	2300	59
juil-25	29960	1053	1759	2812	94
août-25	30553	821	1872	2693	88
sept-25	24491	758	649	1407	57
oct-25	21580	710	3023	3733	N/A
nov-25	25063	831	130	961	41
déc-25	23593	713	288	1001	42
TOTAL	334441	12459	10785	23244	62

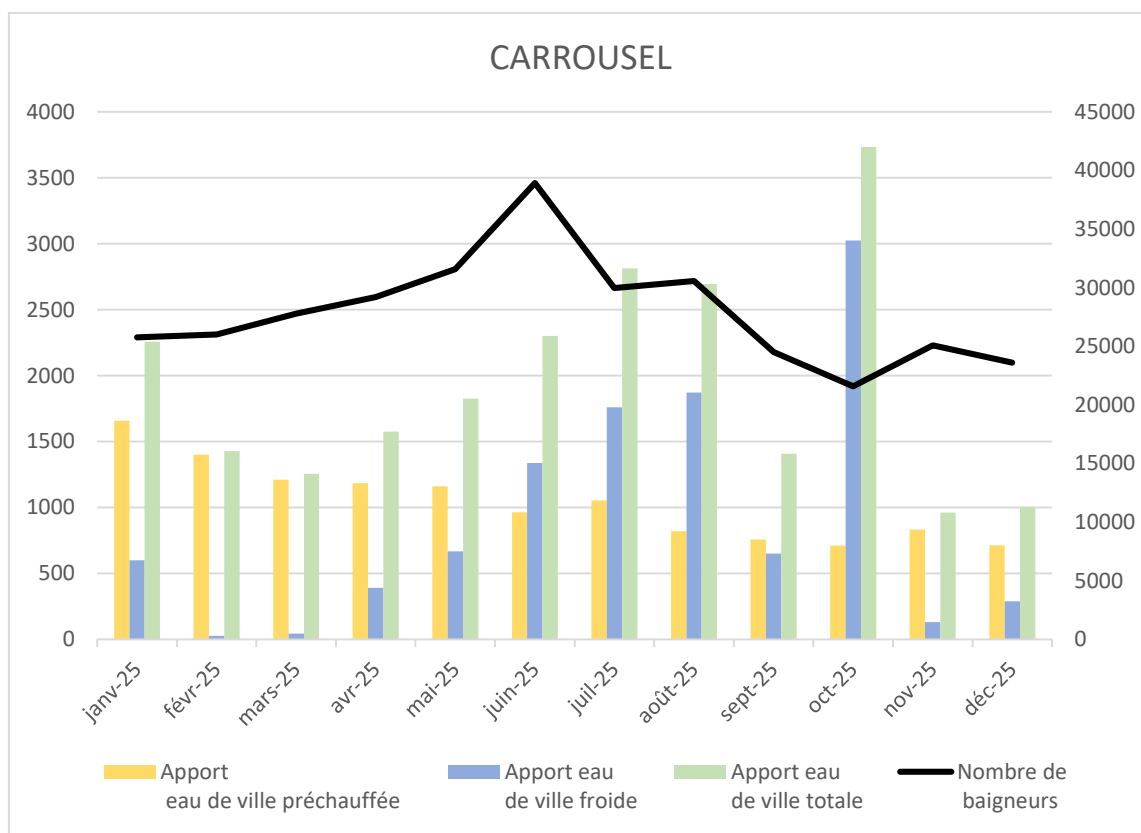

L'arrêt technique annuel a lieu en octobre.

Les actions réalisées sont reportées sur le fichier *maintenance-intervention* joint à ce rapport.

Maintenance / intervention :

Se référer au fichier Excel « 2025_Maintenance_Intervention T4 »

Amélioration / optimisation :

PODM : Nous avons procédé au remplacement de cinq vannes PVC sur les ozones packs, permettant désormais de garantir des interventions en toute sécurité.

Nous réitérons par ailleurs notre recommandation d'équiper votre réseau d'air comprimé d'un compresseur plus robuste, au regard du nombre important de dysfonctionnements constatés.